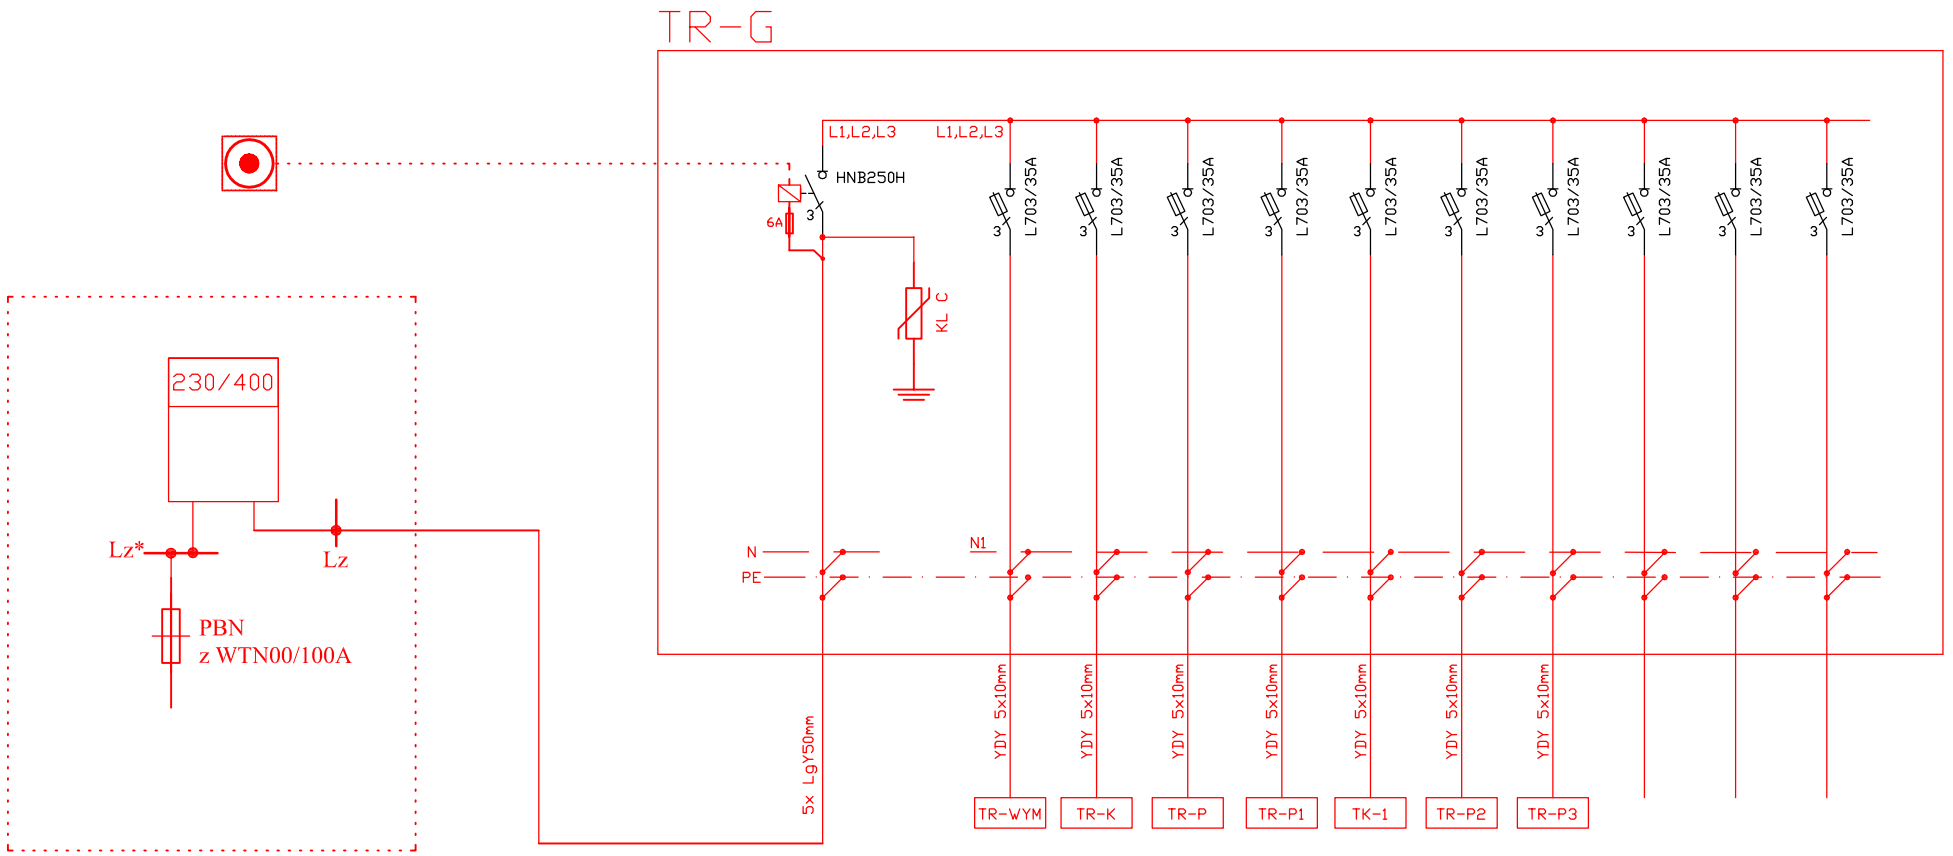

Złącze kablowo - pomiarowe wg.
Energa Operator S.A.

WLZ		TR01	TR02	TR03	TR04	TR05	TR06	TR07			
Zasilanie z ZKP przewód 5x LgY 50mm L=20m	Ochronnik klasy C	Tablica Rozdzielcza Wymiennikownia	Tablica Rozdzielcza Komputerowa	Tablica Rozdzielcza PARTER	Tablica Rozdzielcza PIĘTRO -1	Tablica Rozdzielcza Komputerowa-1	Tablica Rozdzielcza PIĘTRO -2	Tablica Rozdzielcza PIĘTRO -3	REZREWA	REZREWA	REZREWA
Moc 60 [kW]		PIWNICA	PIWNICA	PARTER	PIĘTRO-1	PIĘTRO-1	PIĘTRO-2	PIĘTRO-3			

Pi=60,0kW
ks=0,8
Ps=48kW

OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE- PROJEKTOWANE INSTALACJE W UKŁADZIE SIECI TN-S

AKON
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Anna Ceynowa
OLSZTYN, ul.Elbląska 125
OLSZTYN, ul. Koszalińska 10/12
tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl

BRANŻA:			ELEKTR
SKALA:			1:100
DATA:			06.2016
OBIEKT:	BIURO ZWIĄZKU GMIN "CZYSTE ŚRODOWISKO"	NR RYS.:	E-28
ADRES:	Ostróda, dz.nr 154/3, obr. 8		PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK:	SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA		
INWESTOR:	ZG "CZYSTE ŚRODOWISKO" ul. Wojska Polskiego 5, Ostróda		
PROJEKTANT:	Mikołaj Marian Włas		Nr upr.: 173/94/OL
SPRAWDZAJĄCY:	Jarosław Koper		Nr upr.: WAM/0137/PWOE
OPRACOWAŁ:	Tomasz Chełstowski		Nr upr.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE